


KIRSTEN

Steplights
design Lapo Grassellini





CE F IP65 cPS us
made in CANADA

GB Supply current
F Courant d'alimentation
E Corriente de alimentación

230VAC

GB Power
F Pouissance
E Potencia



5W

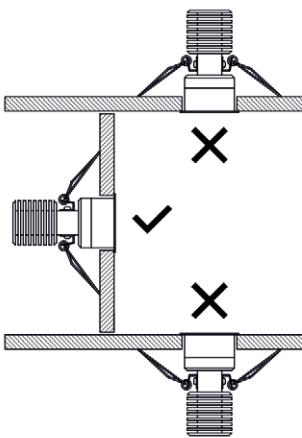

GB The article is suitable for outside and inside use.
F L'article est adapté pour usage externe et interne.
E Producto adecuado para uso en exteriores y en interiores.

Drivers

Alimentateurs - Alimentadores

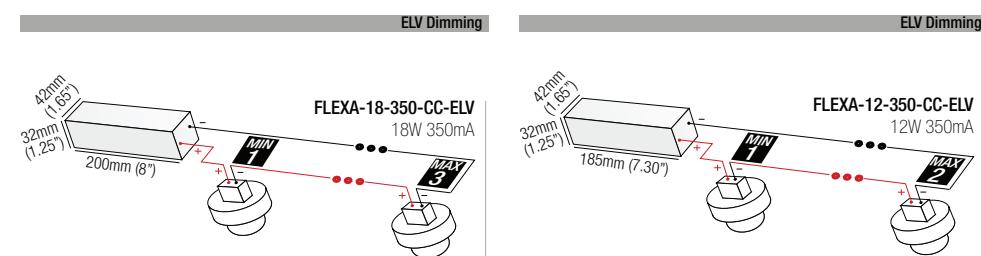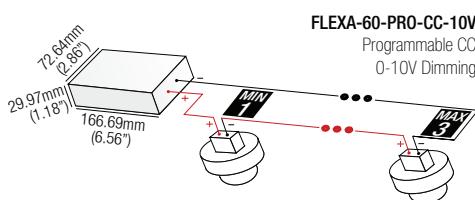

GB ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT AUTHORIZATION


The safety of the fitting is guaranteed only respecting the electrical European norms and the mounting instructions in this box; therefore it is important to conserve them. The respect of these instructions is very important for the fitting and the main line life. Installation should be carried out by a suitable qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations. Disconnect main voltage before maintenance operations.

F TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

La sécurité des appareils est garantie uniquement en respectant les normes électriques européennes et les instructions contenues dans l'emballage; aussi est-il nécessaire de les conserver. Le respect de ces instructions est fondamental pour un fonctionnement correct de l'appareil et de l'implantation électrique et doit être suivi scrupuleusement. L'installation doit être effectuée par des personnes qualifiées. Couper l'alimentation avant d'exécuter toute manutention.

E CUALQUIER MODIFICACION DE LOS APARATOS ESTA PROHIBIDA SIN AUTORIZACION

La seguridad de los aparatos está garantizada solamente respetando las normas eléctricas Europeas y las instrucciones de montaje incluidas en la caja, por lo tanto es importante conservarlas. El respeto de estas instrucciones es fundamental para el correcto funcionamiento del aparato y de la instalación. La instalación debe hacerla personal calificado. Desconectar la alimentación principal antes de continuar las operaciones de mantenimiento.

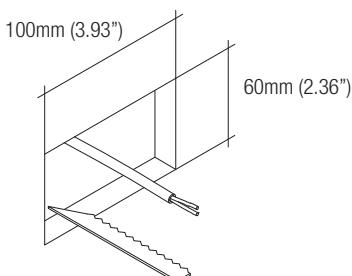


1

GB Make a hole.
F Faire le trou.
E Realizar el orificio.




100x60mm



2

GB Wire.
F Effectuer les câblages.
E Ejecutar los cableados.



3

GB Insert the appliance in the hole.
F Insérez le dispositif dans le trou.
E Introducir el aparato en el orificio.



GB Use H05RN-F cable
F Utiliser le câble H05RN-F
E Utilice el cable H05RN-F